


COWI A/S  
Att.: Mathias Pommerencke Melgaard  
Visionsvej 53  
9000 Aalborg

22. december 2023 - Sagsnr. 23/21368 - Løbenr. 186722/23

## Tilladelse til tilslutning af regnvand til offentlig forsyning

### Ansøgning

COWI A/S har den 26. juni 2023 rettet henvendelse til Kolding Kommune vedrørende tilslutning af regnvand fra stiunderføring i Viuf til BlueKoldings system i Storgade, 6052 Viuf. Kolding Kommune vurderer, at der skal meddeles en tilslutningstilladelse. Stien forbinder Viuf med det område øst for Hovedvejen, der er udlagt til solcelleanlæg. COWI A/S har 19. oktober 2023 fremsendt revideret situationsplan, tegning A255196-TEG-0201 1.0, dateret 11. oktober 2023.

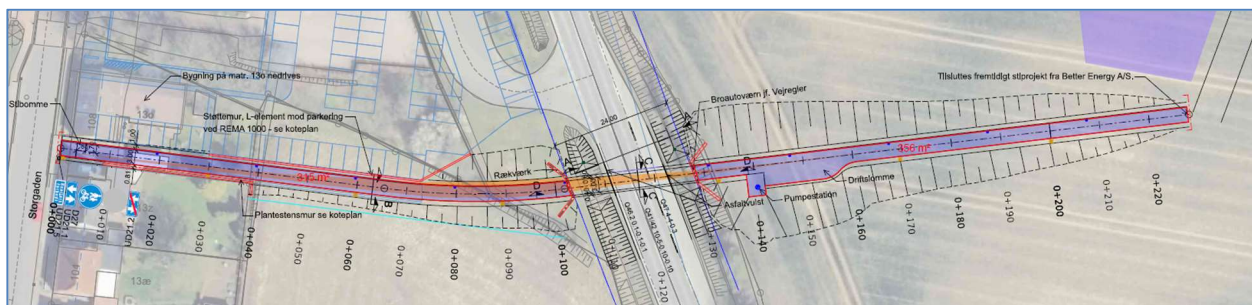

Figur 1: Udsnit af tegning A255196-TEG-0201 1.0.

### Tilladelse

Kolding Kommune meddeler hermed COWI A/S tilladelse til at udlede oppumpet overfladevand fra stiunderføringen til regnvandsbrønd 302071B. Tilladelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens<sup>1</sup> § 28, stk. 3 og gives på følgende vilkår:

1. Tilladelsen omhandler udelukkende udledning af oppumpet overfladevand fra sti under Hovedvejen (stiunderføringen).
2. Udledningen må ske med et maksimalt flow på 13 l/s.
3. Regnvandet skal passere sandfang før det ledes til BlueKoldings system.

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse 2023-01-05 nr. 5 om miljøbeskyttelse.


4. Der må til systemet, der håndterer regnvand fra stiunderføringen, ikke ledes regnvand fra den øvrige del af lokalplanområde 0637-81.
5. Tilslutning til brønd 302071B i Storgaden skal ske efter nærmere aftale med BlueKolding.
6. Tilladelsen forudsætter vedtagelse af tillæg 2018-28 til Blå Plan, Stiunderføring, Viuf.

## Klagefrist


Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra tilladelsen er annonceret på kommunens hjemmeside. Klagefristen har dog ikke opsættende virkning. Ansøger har derfor som udgangspunkt lov til at udnytte tilladelsen, inden klagefristen er udløbet, medmindre at klagenævnet – i tilfælde af at tilladelsen påklages – bestemmer andet. Uddybende klagevejledning findes på side 4. Al udnyttelse af tilladelsen inden klagefristens udløb sker på ansøgers egen regning og risiko.

## Projektbeskrivelse

COWI A/S har den 26. juni 2023 rettet henvendelse til Kolding kommune vedrørende tilladelse til udledning af oppumpet overfladevand fra sti under Hovedvejen. Den 19. oktober har COWI A/S fremsendt revideret situationsplan, tegning A255196-TEG-0201 1.0, dateret 11. oktober 2023. Stiunderføringen inklusive skråningsanlæg og støttemure omfatter ca. 2.660 m<sup>2</sup> - heraf 860 m<sup>2</sup> vest for Hovedvejen og 1.800 m<sup>2</sup> øst for Hovedvejen (Figur 2 og Figur 3).

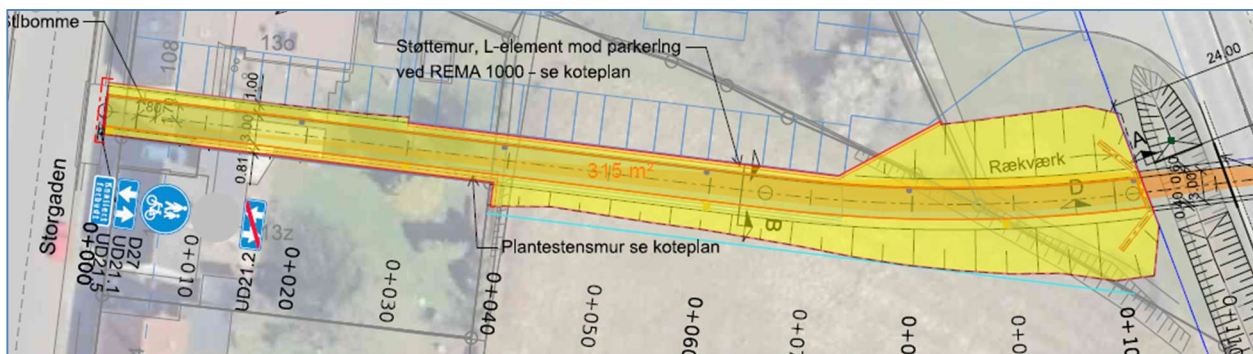


Figur 2: Udstækning af anlæg vest for Hovedvejen.

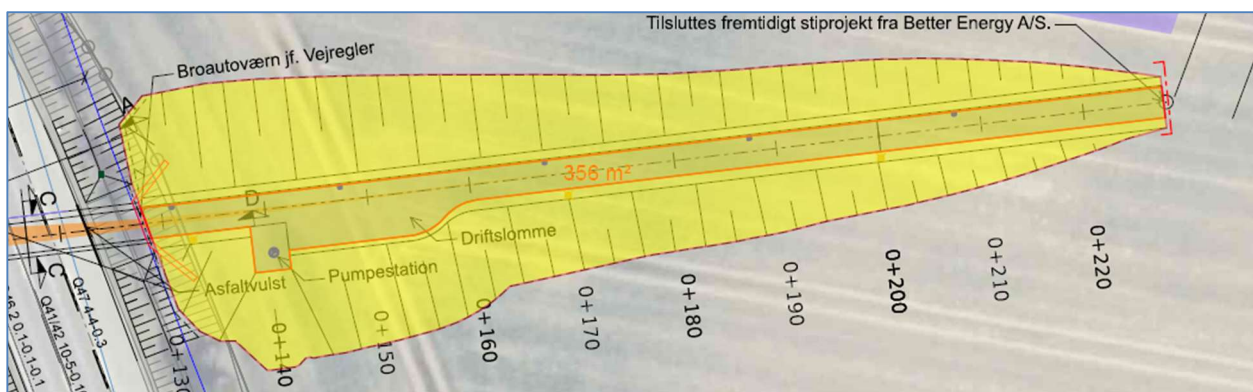

Figur 3: Udstækning af anlæg øst for Hovedvejen.

Den befæstede del af stianlægget udgør 671 m<sup>2</sup> - heraf 315 m<sup>2</sup> vest for hhv. 356 m<sup>2</sup> øst for Hovedvejen.

Regnvand fra stien ledes via rendestensbrønde til pumpestation, der planlægges placeret øst for Hovedvejen. Dræn omkring støttevægskonstruktioner ledes ligeledes til pumpestationen, der pumper regnvandet op i brønd 302071B ved Storgaden 108.

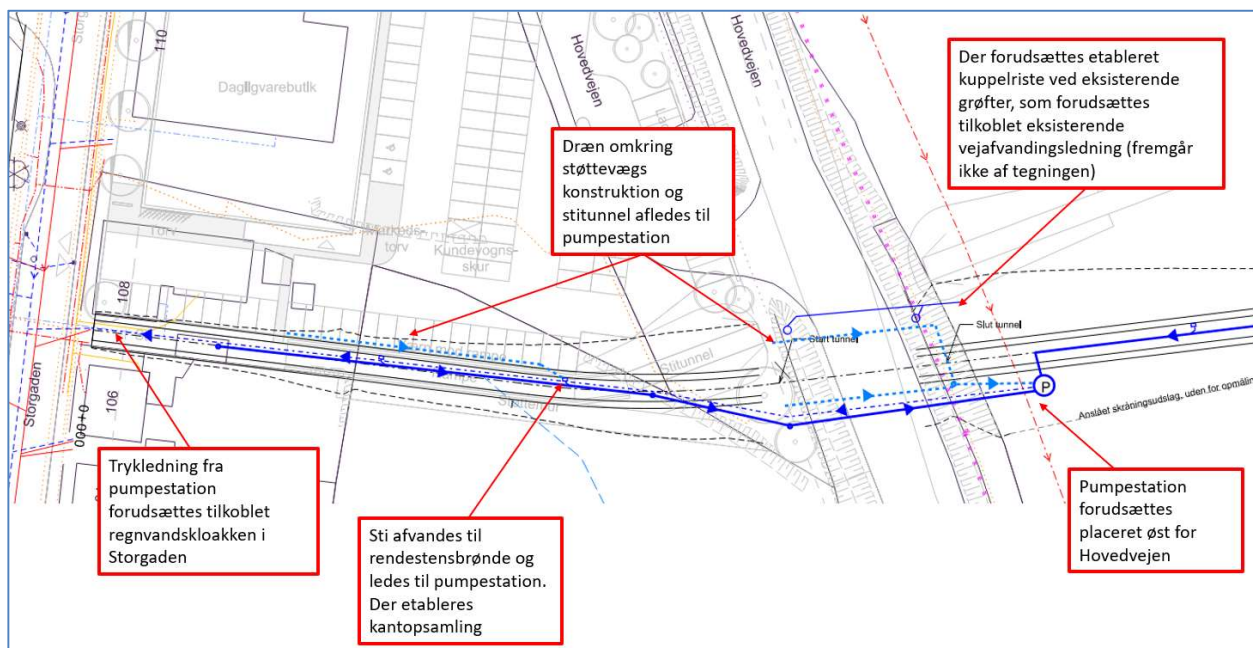

Figur 4: Angivelse af dræn- og regnvandsledninger samt placering af pumpestation.

## Kommunens vurdering

Kolding Kommune vurderer at udledning til det offentlige kloaksystem kan ske forsvarligt.

### Hydraulisk kapacitet

Regnvand fra stiunderføringen tilsluttes BlueKoldings offentlige brønd, 302071B, der hidtil har fungeret som skelbrønd til Storgaden 108, 6052 Viuf. BlueKoldings regnvandsledning i Storgaden er etableret i 2012 og er således dimensioneret til at kunne håndtere 190 l/s/ha jf. BlueKoldings regnvandsnotat, 2022. COWI A/S tillades at lede overfladevand fra 671 m<sup>2</sup> til regnvandsledning i Storgaden, hvilket giver en maksimal tilladelig udledning på 13 l/s (0,0671 ha x 190 l/s/ha). Regnvand udover denne mængde skal forsinkes/tilbageholdes inden for anlægsområdet, således at der til enhver tid maksimalt udledes 13 l/s til brønd 302071B.

### Det juridiske grundlag

Området vest for Hovedvejen er omfattet af spildevandsplantillæg 2018-17, der blev vedtaget den 20. juni 2023 af Kolding Byråd. Området øst for Hovedvejen er ikke med i kloakoplandet og BlueKolding har derfor ikke hjemmel til at etablere spildevandsledninger øst for Hovedvejen. Der skal derfor vedtages et tillæg til spildevandsplanen, der inddrager det aktuelle område øst for Hovedvejen i kloakoplandet.

Spildevandstillægget – tillæg 2018-28 Stiunderføring, Viuf – forventes sendt i 8 ugers høring fra uge 6/2024 til uge 14/2024 og endelig vedtaget i maj 2024.

## Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet (herefter MFKN) jf. kapitel 11 i Miljøbeskyttelsesloven. Klagefristen er 4 uger fra den dato, hvor afgørelsen er annonceret på kommunens hjemmeside. Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside **den 22. december 2023**.

### Hvad kan man klage over?

Retslige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.

### Hvem kan klage?

Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

### Hvem er klageinstans?

Miljø- og Fødevareklagenævnet.

### Hvortil skal klagen sendes?

Din klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af <http://naevneneshus.dk>.

Klageportalen ligger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk), ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har oprettet en supportfunktion, som klager kan kontakte, hvis der opstår spørgsmål. Supportfunktionen kan kontaktes på e-mail [nmkn@neavneneshus.dk](mailto:nmkn@neavneneshus.dk) eller på telefon nr. 7240 5600.

### Hvad er klagefristen?

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, og det vil sige **den 19. januar 2024**.

### Hvad koster det at klage?

Der skal betales et gebyr til MFKN for at klage over afgørelsen. Taksterne fremgår på Klageportalen.

### Søgsmålsfrist

Hvis en afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra modtagelsesdatoen.

—

Venlig hilsen

Per Bruun  
Ingeniør